サイクルラック用上屋　エプランタ　(FR−G) 仕様

① 支柱	② 母屋	③ 屋根材	④ 破風パネル	⑤ ブラケット
				
材質:スチール 表面処理:溶融亜鉛メッキ 塗装（膜厚）:49μ以上	材質:スチール 表面処理:溶融亜鉛メッキ 塗装（膜厚）:49μ以上	材質:制振鋼板もしくは、 ガルバリウム鋼板	材質:ガルバリウム鋼板	材質:スチール 表面処理:溶融亜鉛メッキ 塗装（膜厚）:49μ以上

⑥ 樋	⑦ プラントユニット	⑧ 灌水タイマー		
				
材質:塩ビ	材質:高耐候性ポリエステル	乾電池式		

支柱割付寸法　　最大2700mmピッチ
支柱偏心　　　　基礎600角中心より最大75mm

平面図

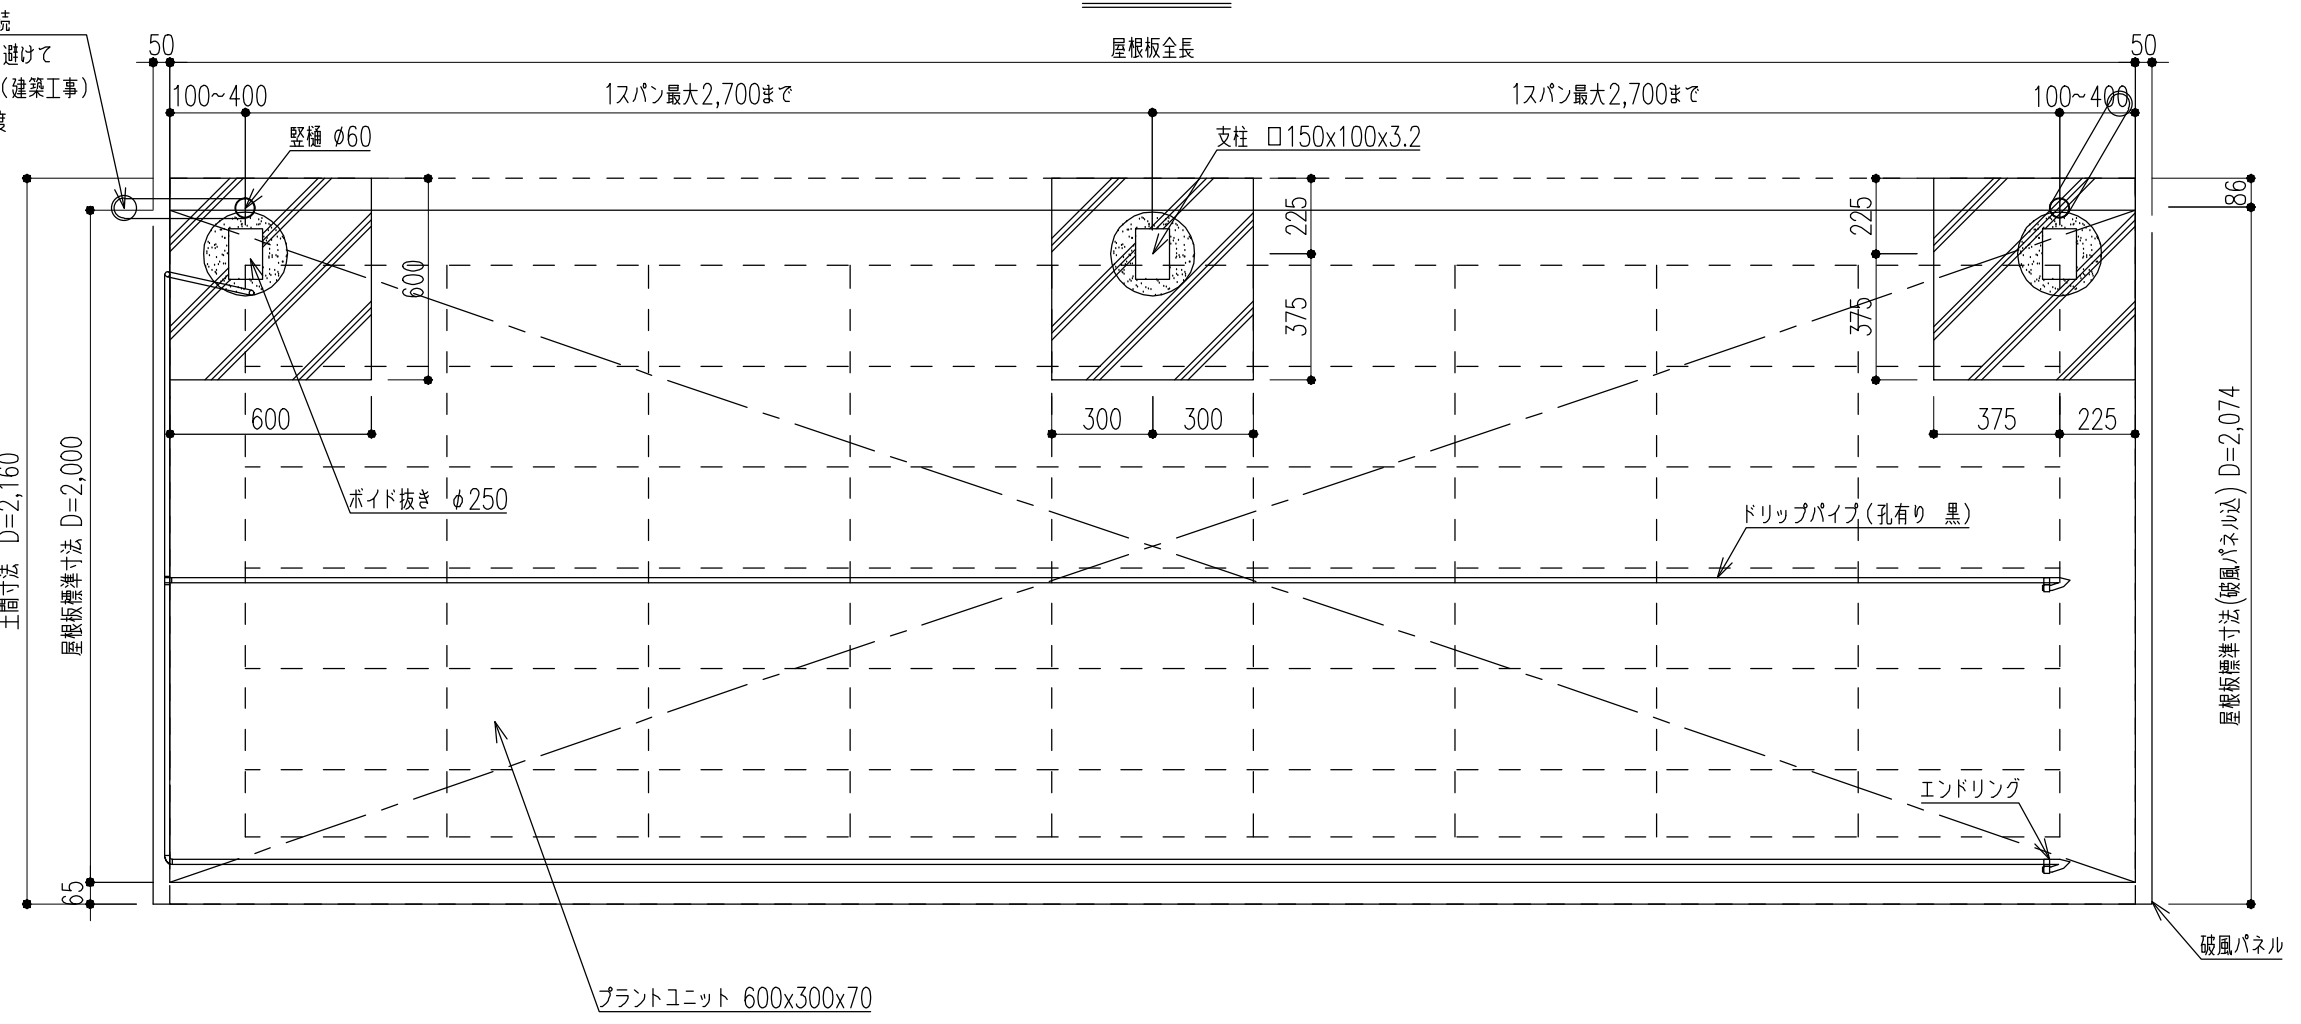

現場調整の上、立配管等に接続
※立配管（VP）は上屋基礎を避けて
側面もしくは背面に立上げ（建築工事）
仕上り床面＋100mm程度
50
屋根板全長
50
100~400
1スパン最大2,700まで
1スパン最大2,700まで
100~400
竪樋 φ60
支柱 □150x100x3.2
600
225
375
225
375
86
600
300
300
375
225
ボイド抜き φ250
ドリップパイプ（孔有り 黒）
土間寸法 D=2,160
屋根板標準寸法 D=2,000
屋根板標準寸法（破風パネル込） D=2,074
エンドリング
65
破風パネル
プラントユニット 600x300x70

側面図

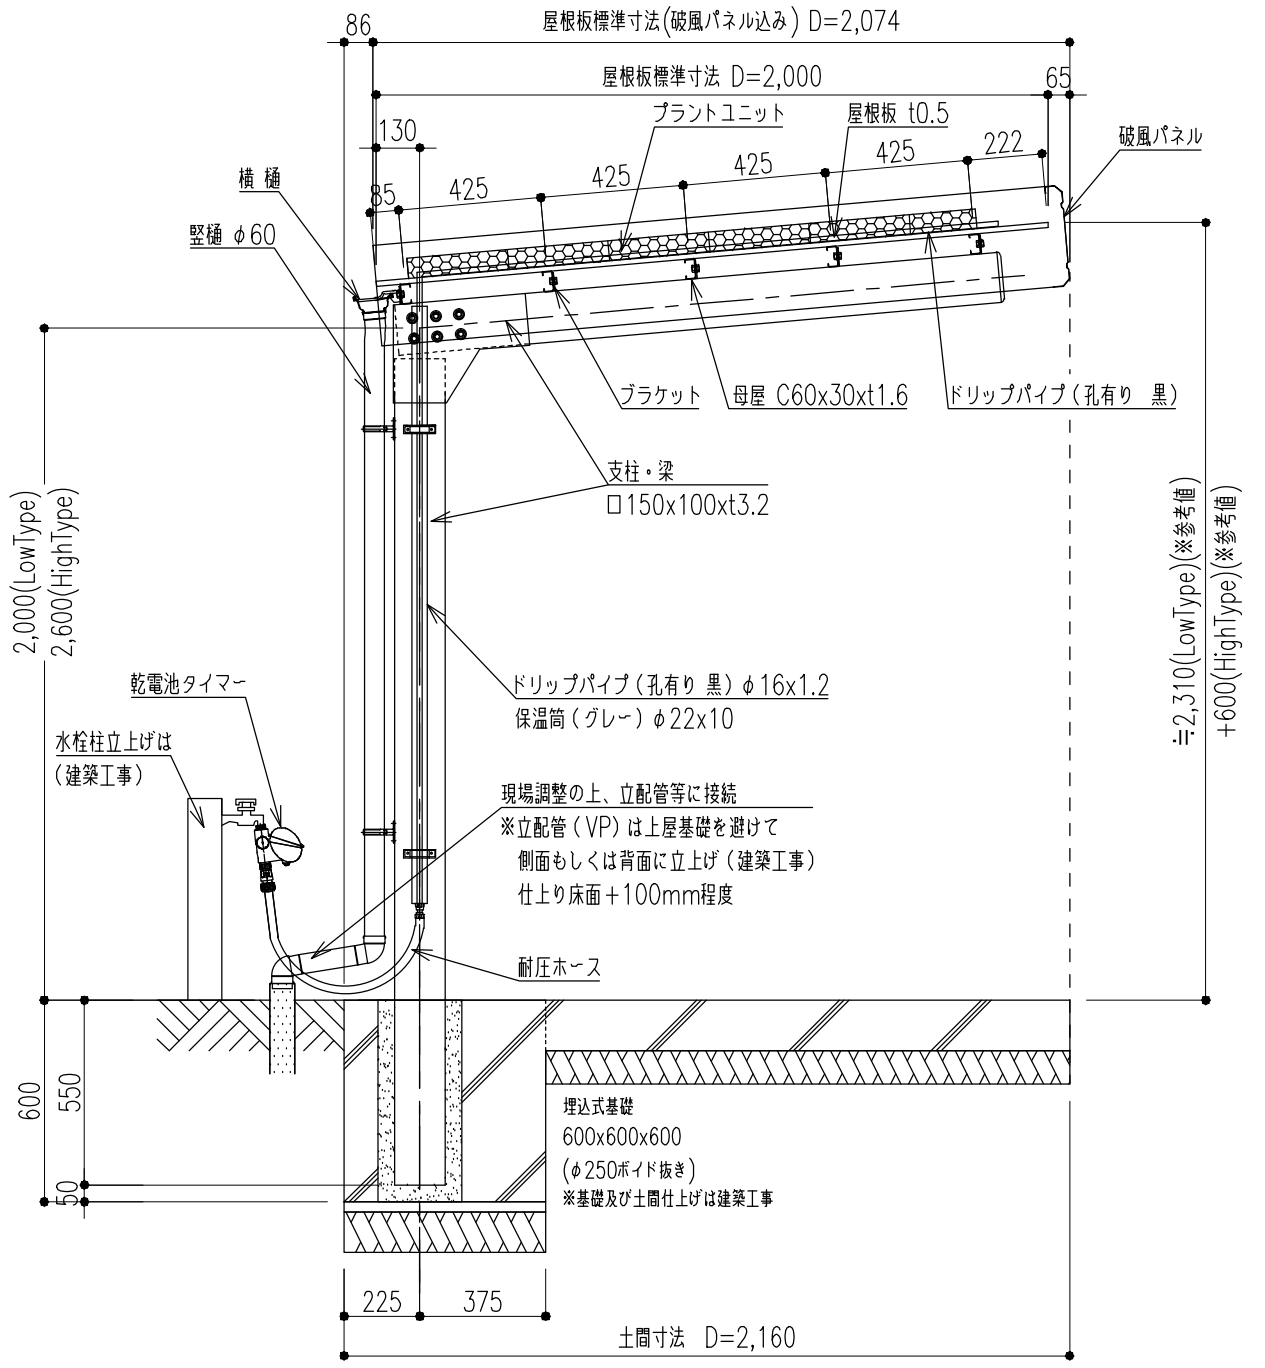

86
屋根板標準寸法(破風パネル込み) D=2,074
屋根板標準寸法 D=2,000
65
130
プラントユニット
屋根板 t0.5
破風パネル
85
425
425
425
425
222
横 樋
竪樋 φ60
ブラケット
母屋 C60x30xt1.6
ドリップパイプ（孔有り 黒）
支柱・梁
□150x100xt3.2
2,000(LowType)
2,600(HighType)
≒2,310(LowType)(※参考値)
+600(HighType)(※参考値)
ドリップパイプ（孔有り 黒）φ16x1.2
保温筒（グレー）φ22x10
乾電池タイマー
水栓柱立上げは
（建築工事）
現場調整の上、立配管等に接続
※立配管（VP）は上屋基礎を避けて
側面もしくは背面に立上げ（建築工事）
仕上り床面＋100mm程度
耐圧ホース
600
550
50
埋込式基礎
600x600x600
(φ250ボイド抜き)
※基礎及び土間仕上げは建築工事
225
375
土間寸法 D=2,160

正面図

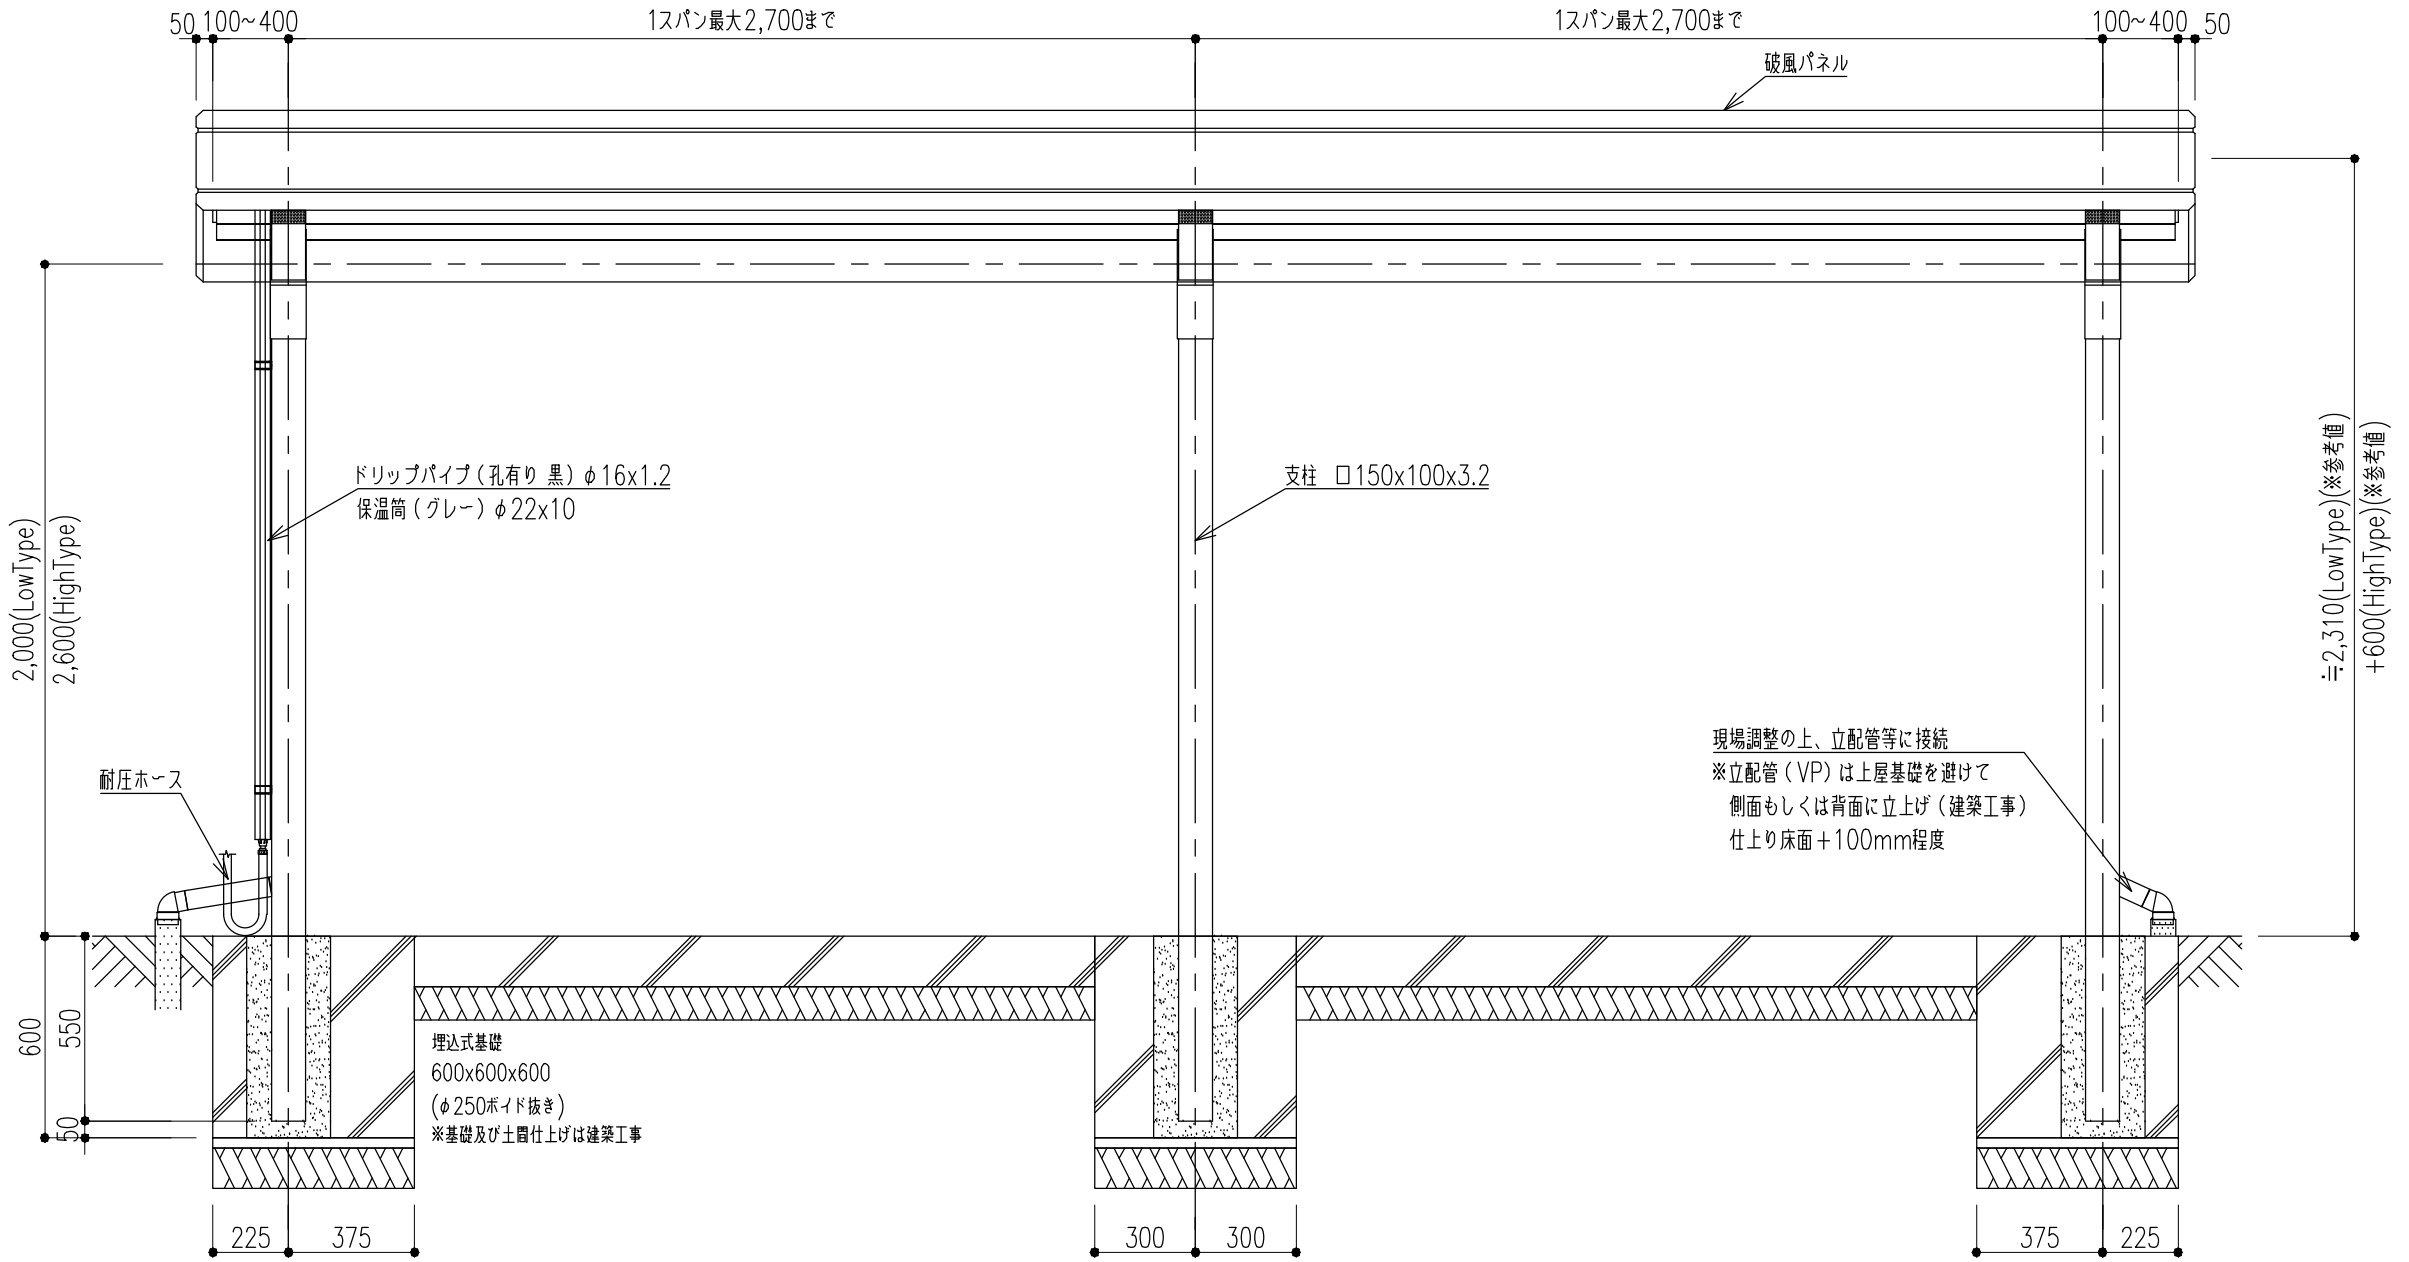

50
100~400
1スパン最大2,700まで
1スパン最大2,700まで
100~400
50
破風パネル
ドリップパイプ（孔有り 黒）φ16x1.2
保温筒（グレー）φ22x10
支柱 □150x100x3.2
2,000(LowType)
2,600(HighType)
≒2,310(LowType)(※参考値)
+600(HighType)(※参考値)
耐圧ホース
現場調整の上、立配管等に接続
※立配管（VP）は上屋基礎を避けて
側面もしくは背面に立上げ（建築工事）
仕上り床面＋100mm程度
600
550
50
埋込式基礎
600x600x600
(φ250ボイド抜き)
※基礎及び土間仕上げは建築工事
225
375
300
300
375
225

※改良の為、商品の仕様・寸法を一部変更することがございます。

※緑化用灌水工事が別途必要となります（建築工事）。

	年　月　日	署　名	履　歴	検　図	受　領	尺　度
製　図	2018.01.22	M.K	図面調整			A1:S=1/15 A3:S=1/30

サス・サンワ株式会社

名称
サイクルルーフ FR−Ga 標準図
D=2,000
(埋込基礎・支柱偏芯位置)

図面コード

備考

サイクルラック用上屋　エプランタ　(FR−G) 仕様

① 支柱	② 母屋	③ 屋根材	④ 破風パネル	⑤ ブラケット
				
材質:スチール 表面処理:溶融亜鉛メッキ 塗装（膜厚）:49μ以上	材質:スチール 表面処理:溶融亜鉛メッキ 塗装（膜厚）:49μ以上	材質:制振鋼板もしくは、ガルバリウム鋼板	材質:ガルバリウム鋼板	材質:スチール 表面処理:溶融亜鉛メッキ 塗装（膜厚）:49μ以上

⑥ 樋	⑦ プラントユニット	⑧ 灌水タイマー		
				
材質:塩ビ	材質:高耐候性ポリエステル	乾電池式		

支柱割付寸法　　最大2700mmピッチ
支柱偏心　　　　基礎600角中心より最大75mm

平面図

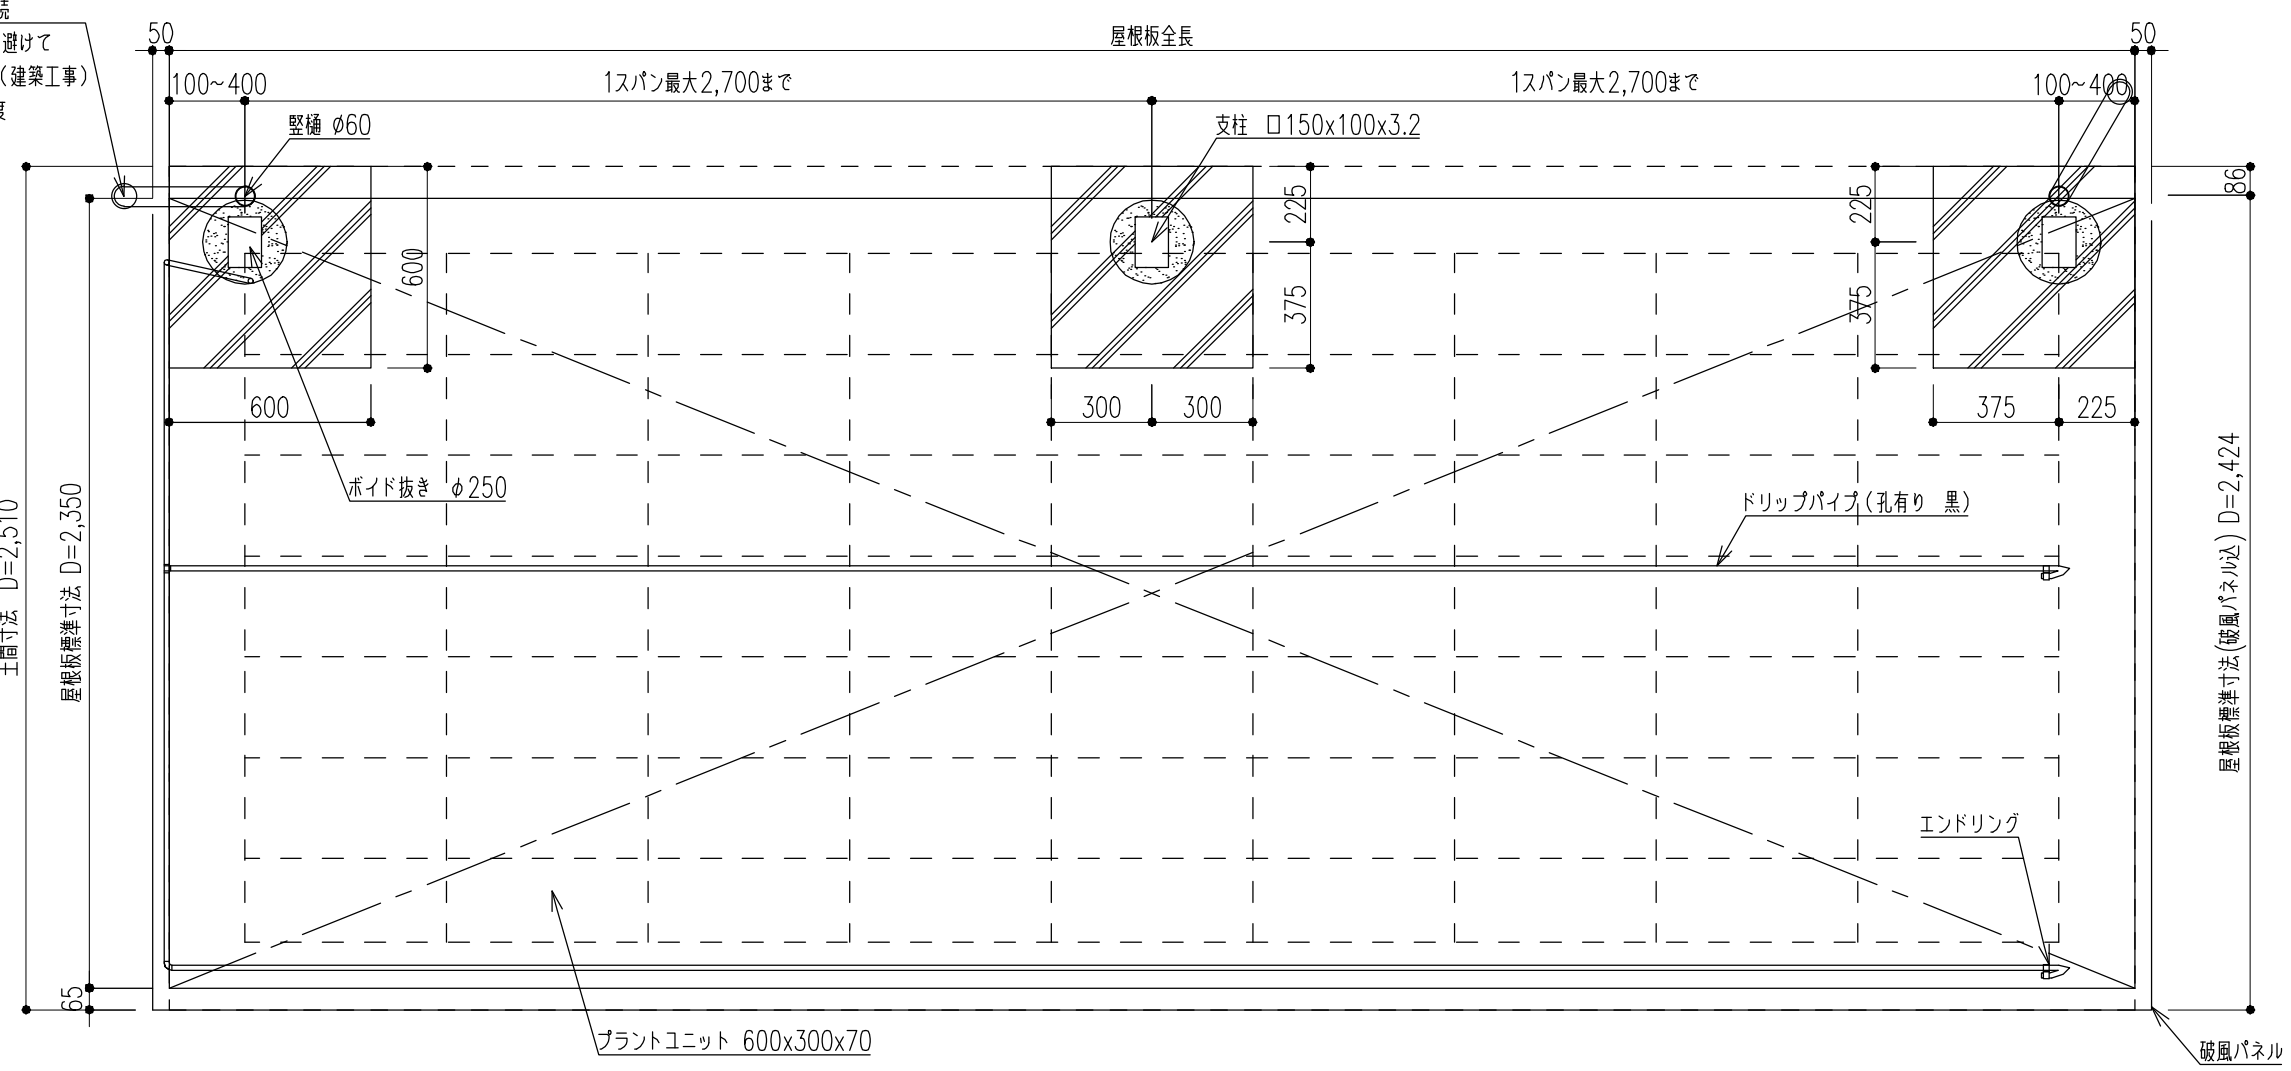

現場調整の上、立配管等に接続
※立配管（VP）は上屋基礎を避けて
側面もしくは背面に立上げ（建築工事）
仕上り床面＋100mm程度
50
屋根板全長
50
100~400
1スパン最大2,700まで
1スパン最大2,700まで
100~400
竪樋 φ60
支柱 ロ150x100x3.2
86
225
225
600
375
375
600
300
300
375
225
ボイド抜き φ250
ドリップパイプ（孔有り 黒）
土間寸法 D=2,510
屋根板標準寸法 D=2,350
屋根板標準寸法(破風パネル込み) D=2,424
エンドリング
65
プラントユニット 600x300x70
破風パネル

側面図

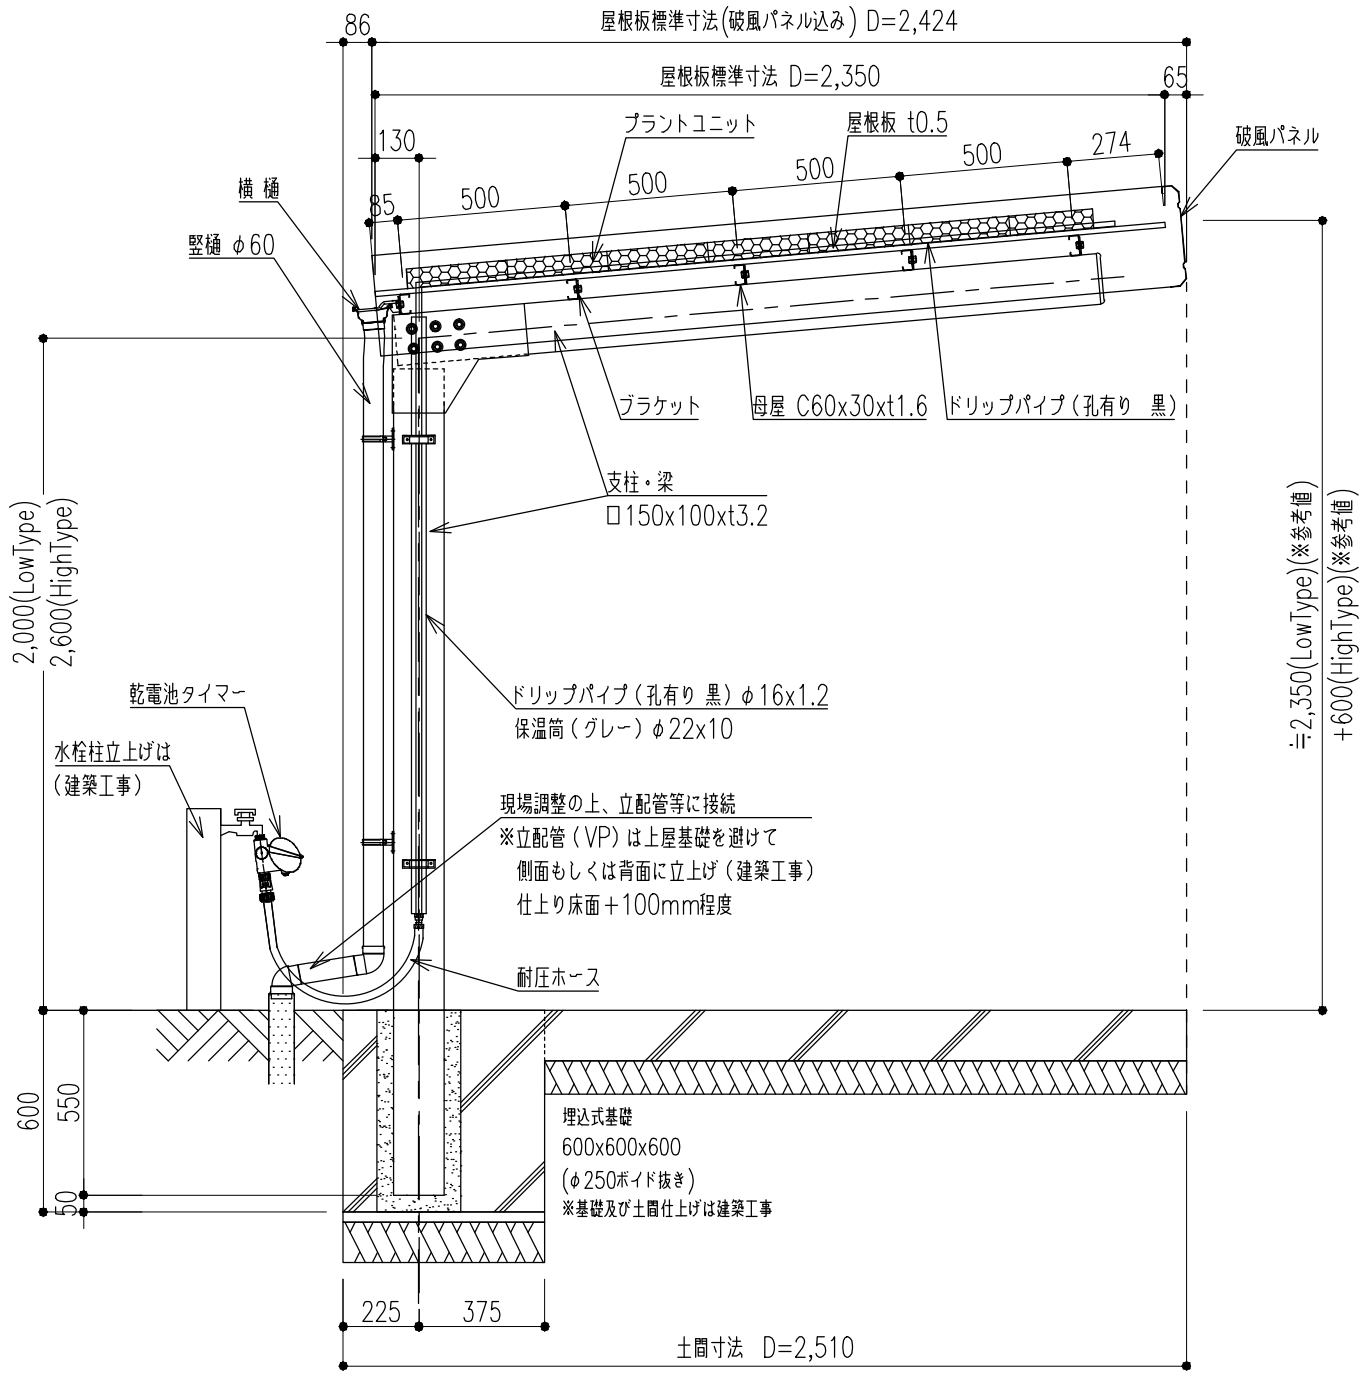

屋根板標準寸法(破風パネル込み) D=2,424
86
屋根板標準寸法 D=2,350
65
130
プラントユニット
屋根板 t0.5
破風パネル
85
500
500
500
500
274
横 樋
竪樋 φ60
ブラケット
母屋 C60x30xt1.6
ドリップパイプ（孔有り 黒）
支柱・梁
ロ150x100xt3.2
2,000(LowType)
2,600(HighType)
≒2,350(LowType)(※参考値)
+600(HighType)(※参考値)
ドリップパイプ（孔有り 黒）φ16x1.2
保温筒（グレー）φ22x10
乾電池タイマー
水栓柱立上げは
（建築工事）
現場調整の上、立配管等に接続
※立配管（VP）は上屋基礎を避けて
側面もしくは背面に立上げ（建築工事）
仕上り床面＋100mm程度
耐圧ホース
600
550
50
埋込式基礎
600x600x600
（φ250ボイド抜き）
※基礎及び土間仕上げは建築工事
225
375
土間寸法 D=2,510

正面図

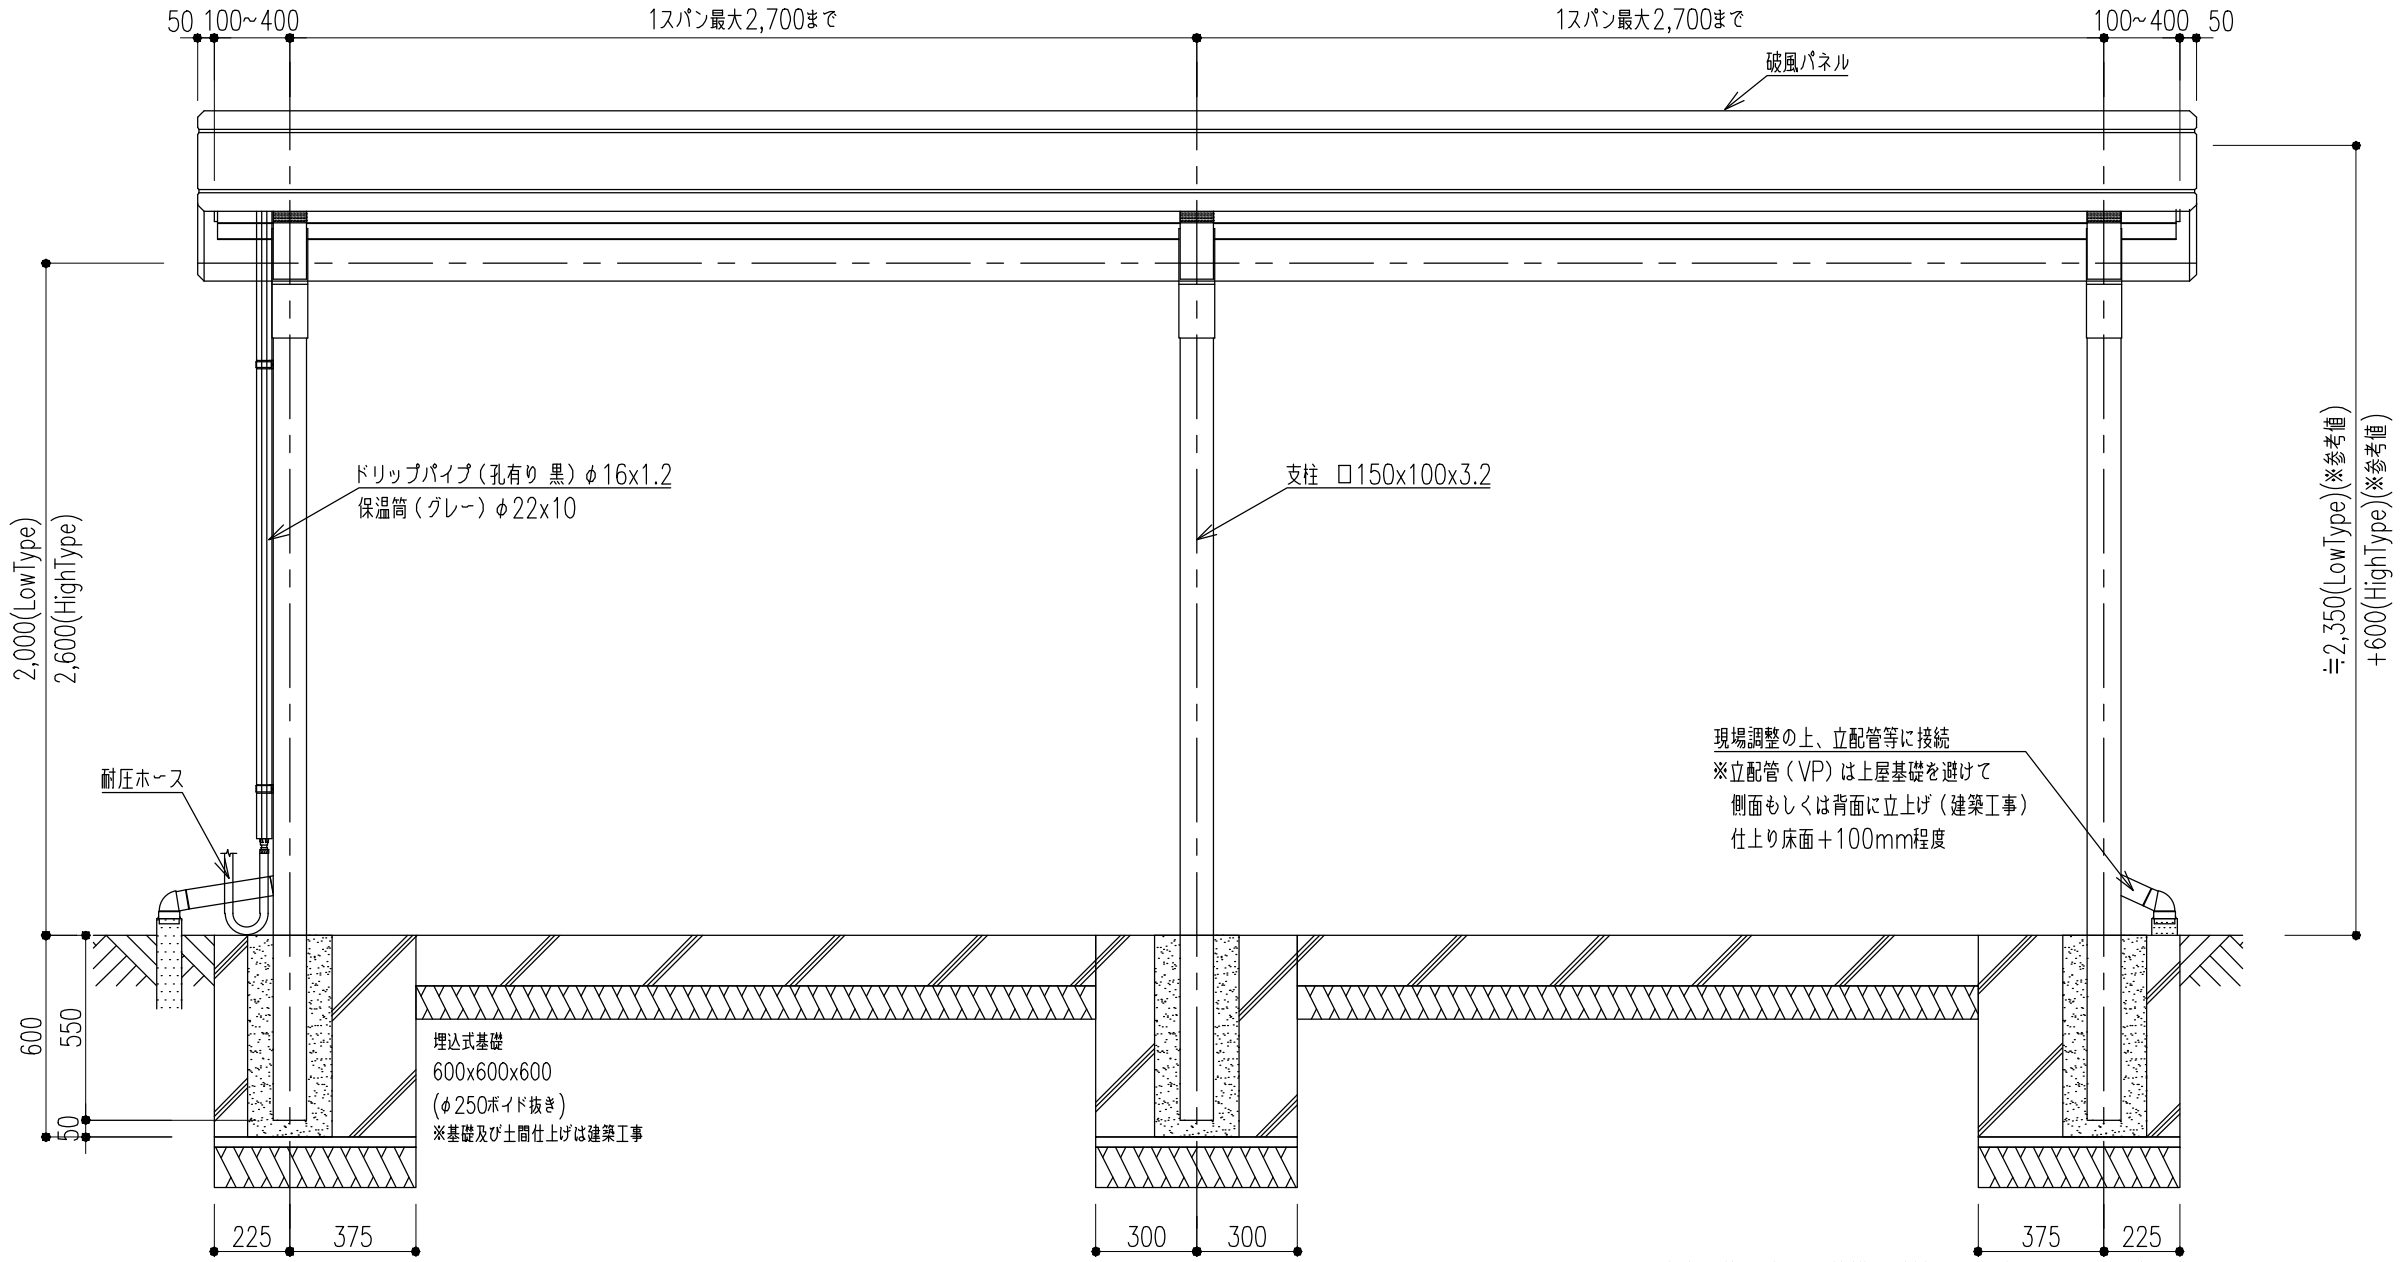

50
100~400
1スパン最大2,700まで
1スパン最大2,700まで
100~400
50
破風パネル
ドリップパイプ（孔有り 黒）φ16x1.2
保温筒（グレー）φ22x10
支柱 ロ150x100x3.2
2,000(LowType)
2,600(HighType)
≒2,350(LowType)(※参考値)
+600(HighType)(※参考値)
耐圧ホース
現場調整の上、立配管等に接続
※立配管（VP）は上屋基礎を避けて
側面もしくは背面に立上げ（建築工事）
仕上り床面＋100mm程度
600
550
50
埋込式基礎
600x600x600
（φ250ボイド抜き）
※基礎及び土間仕上げは建築工事
225
375
300
300
375
225

※改良の為、商品の仕様・寸法を一部変更することがございます。

※緑化用灌水工事が別途必要となります（建築工事）。

	年月日	署名	履歴	検図	受領	尺度	名称	図面コード
製図	2014.01.17	D.K	図面調整			A1:S=1/15 A3:S=1/30	サイクルルーフ FR−Gb 標準図 D=2,350 (埋込基礎・支柱偏芯位置)	
	2014.04.04	D.K	図面調整					備考
	2015.07.09	D.K	新データにて図面調整		サス・サンワ株式会社			